



DIXIE TOGA

# ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTOS

Confidencial – Documento de Propriedade de Dixie Toga S/A – Proibida sua Reprodução Total ou Parcial  
 Informações não podem ser repassadas a Terceiros sem a autorização prévia da Dixie Toga S.A.  
 Utilizar Somente para Consulta

1. **PRODUTO:** Copo em Polipropileno para Água/Refrigerante 200 ml – COPP 200 BR Linha Service

<b>Produto</b>	<b>Código DIXIE</b>
<b>COPP 200 BR C/2000</b>	

## 2. DADOS TÉCNICOS

<b>Peso Unitário Mínimo do Copo</b>	<b>2,20 g</b>
<b>Material</b>	Polipropileno
<b>Cor do Substrato</b>	Branco
<b>Capacidade Volumétrica Total</b>	200 ml
<b>Diâmetro da Boca do Copo</b>	70,4 mm
<b>Diâmetro do Fundo do Copo</b>	46,07 mm
<b>Altura do Copo</b>	84,1 mm

## 3. EMBALAGEM


<b>Unidades por Caixa</b>	<b>2.000 copos</b>
<b>Unidades por Espiga</b>	50 copos
<b>Espigas por Caixa</b>	40 espigas
<b>Comprimento Externo da Caixa</b>	393 mm
<b>Largura Externa da Caixa</b>	300 mm
<b>Altura Externa da Caixa</b>	536 mm
<b>Volume Externo da Caixa</b>	0,063 m <sup>3</sup>
<b>Peso Bruto da Caixa</b>	5,320 kg

3.1. As espigas são embaladas em sacos de Polietileno e acondicionadas em Caixa de Papelão Ondulado, ondas simples, arte Dixie, fechada com fita adesiva.

## 4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

4.1. O produto satisfaz as exigências da Resolução 105/99 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária conforme Boletim de Análise do Instituto Adolfo Lutz – Divisão de Bromatologia e Química.

4.2. Atende NBR 14865 – Copos Plásticos Descartáveis, Válida a partir de 30 de Agosto de 2002.

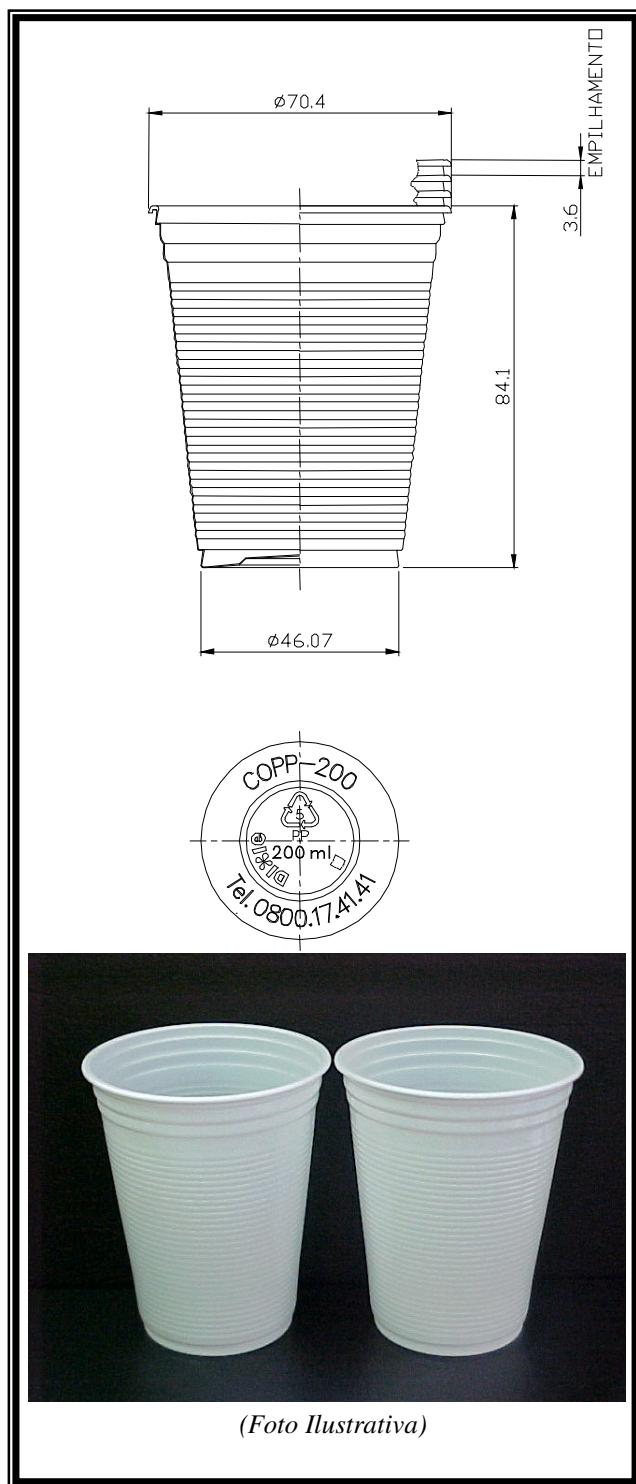

(Foto Ilustrativa)

DATA DA APROVAÇÃO	REVISÃO	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROVADO POR
24/04/06	3	Carlos E. G. Assunção Analista da Qualidade	Pedro Paulo Leite Chefe Controle Qualidade	Pedro Paulo Leite Chefe Controle Qualidade



DIXIE TOGA

# ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTOS

*Confidencial – Documento de Propriedade de Dixie Toga S/A – Proibida sua Reprodução Total ou Parcial  
Informações não podem ser repassadas a Terceiros sem a autorização prévia da Dixie Toga S.A.  
Utilizar Somente para Consulta*

## HISTÓRICO DAS REVISÕES

Data	Revisão	Alterações	Motivo
18/11/03	0	-	Emissão inicial do documento
23/03/05	1	Foi alterado o texto no cabeçalho do documento	Recomendação do Sr. Carlos Keidel
23/02/06	2	Foi alterado o campo Elaborado Por no rodapé do documento	Alteração da Função do Carlos E. G. Assunção
24/04/06	3	Foi alterado a Coluna Produto (item 1)	Alteração do Padrão de Embalagem (de caixa com 3.000 unidades para caixa com 2.000 unidades)
		Foram alterados as informações do item 3 – Embalagem	
		Foi alterado o item 3.2	

DATA DA APROVAÇÃO	REVISÃO	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROVADO POR
24/04/06	3	Carlos E. G. Assunção Analista da Qualidade	Pedro Paulo Leite Chefe Controle Qualidade	Pedro Paulo Leite Chefe Controle Qualidade

FOR 045